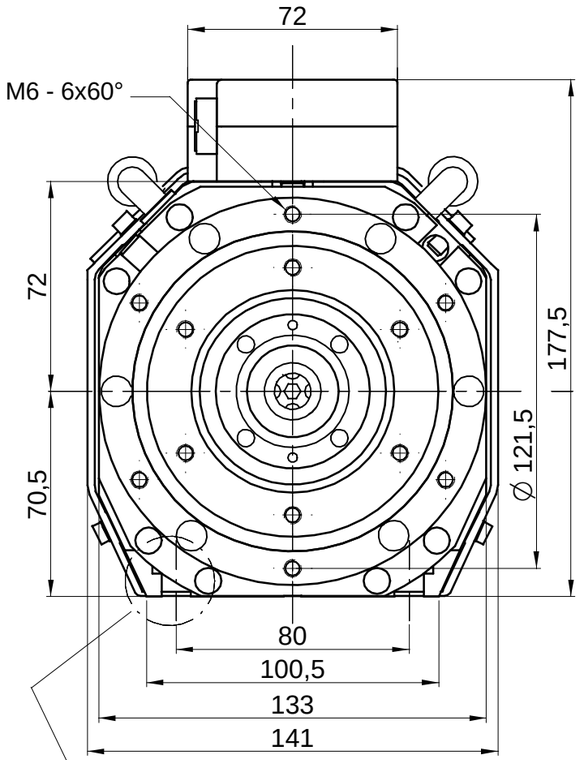

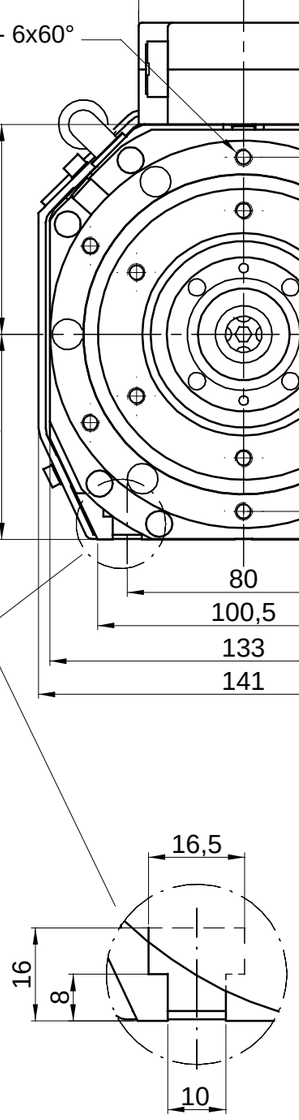

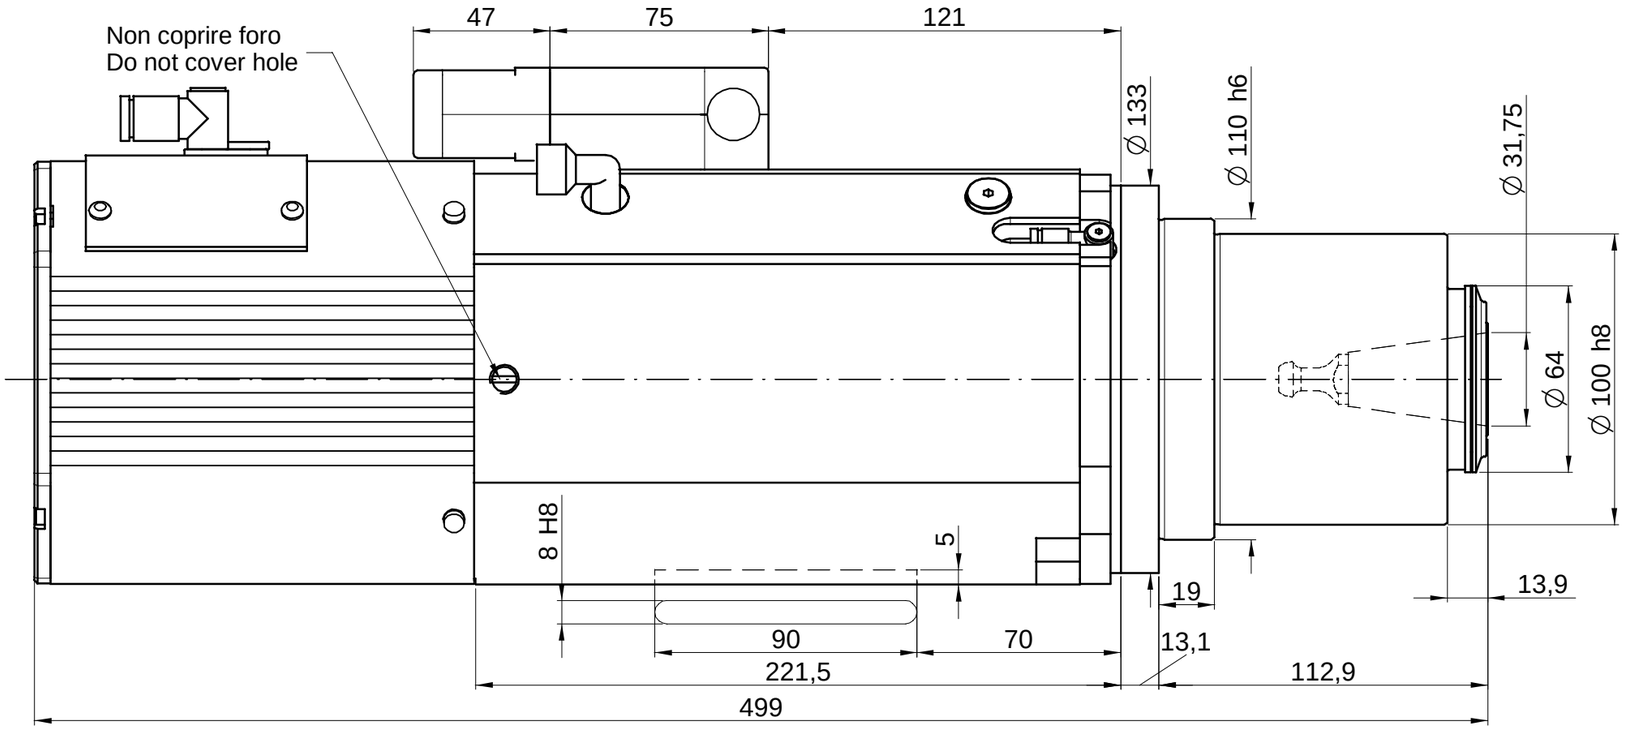

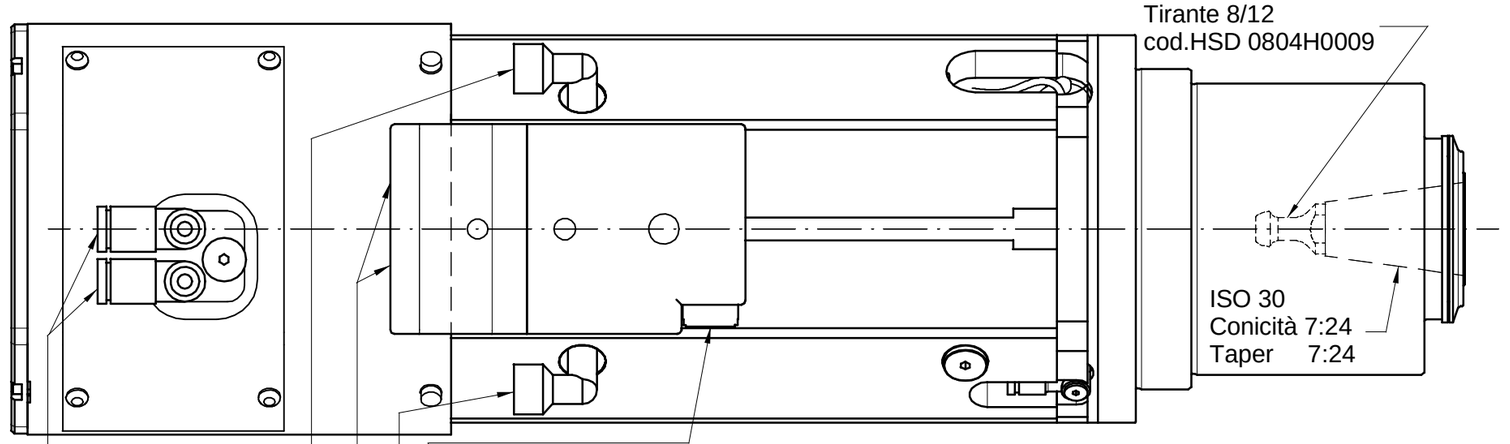

n°2 Ingressi aria
n°2 Air inlets

Uscita Refrigerante
Cooling outlet

Uscita cavi elettrici
Electrical cables exit

Ingresso refrigerante
Cooling inlet

Pulsante di sbloccaggio manuale
Manual release button

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	CRD	RM	DATA	FIRMA
1	Eliminati raccordi portagomma di E/U liquido refrigerante			07.05.2002	Z.F.

	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA	23.03.2000	27.03.2000	10.05.2001
FIRMA	Zappa F.	Colombini G.	UTE001-01

MATERIALE:

TRATTAMENTO TERMICO:

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE:

DENOMINAZIONE:

Dimensionale ES919/30 ISO30 NL

HSD

A3

SCALA: 1 : 2

PESO:

GREZZO DI:

SOSTITUISCE:

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
- LAVORAZIONI MECCANICHE: UNI-ISO 2768-fH
- SALDOCARPENTERIE:
-GETTI:

REVISIONE: 1

CODICE ARTICOLO: 55-30-H0030